

Avis à la population


Diagnostic du réseau d'assainissement (égouts)

Campagne de tests à la fumée

La commune fera l'objet d'un contrôle du réseau d'assainissement des eaux usées par tests à la fumée.

Nature de l'opération

L'opération consiste à insuffler de la fumée blanche non toxique (paraffine alimentaire) dans le réseau d'assainissement des eaux usées, afin d'en vérifier l'étanchéité (point d'entrée d'eaux pluviales) et détecter des anomalies (gouttières, avaloirs ou grilles pluviales raccordés au réseau d'assainissement, réseaux ou regards non étanches ...)

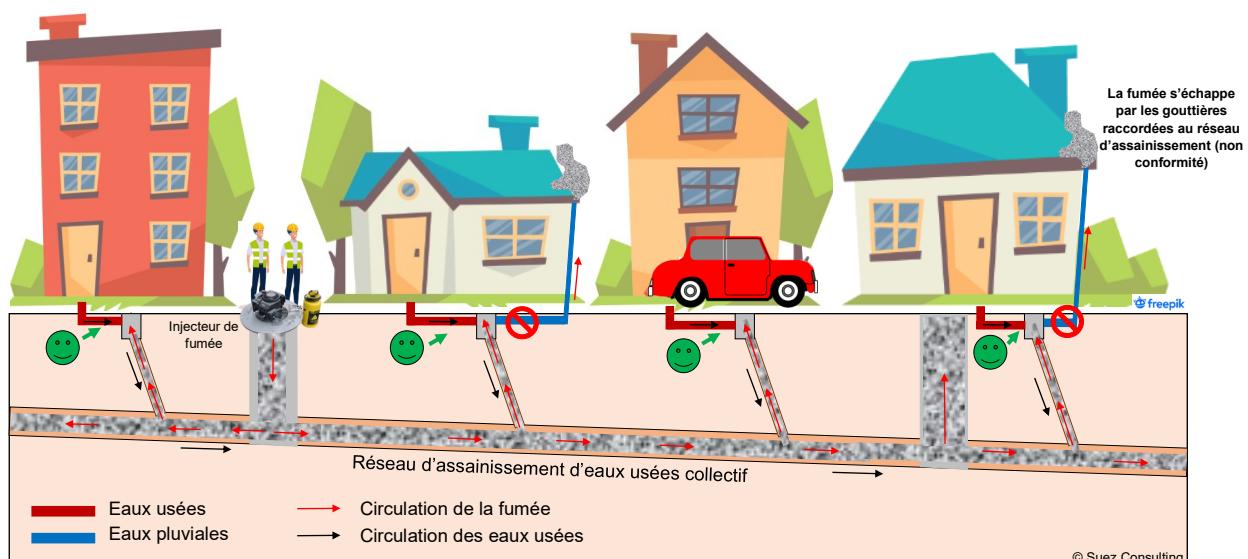

Raccordements non conformes

Ces anomalies sont la cause principale d'introduction d'eau de pluie dans le réseau d'eaux usées. Ils provoquent des désordres dans l'exploitation de la station d'épuration et dans le fonctionnement des réseaux (risques de débordement).



Grilles d'eaux pluviales



Gouttières

La fumée est sans danger

Elle est composée de paraffine alimentaire.

Elle n'est pas nocive, ne tâche pas et se dissipe en peu de temps.

Les services municipaux, les services de police et les pompiers sont prévenus de l'opération.

Sécurité entourant l'opération

Il est possible que durant l'opération de la fumée pénètre dans les logements via les canalisations (si votre branchement n'est pas équipé de siphons).

Si de la fumée entre dans votre habitation, identifiez le lieu où entre la fumée et mettez un peu d'eau dans le siphon.

Si ce n'est pas possible, aérez votre habitation le temps de l'opération.

Dates prévisionnelles d'intervention : Février 2022

Néanmoins, en cas de conditions météorologiques défavorables (pluie, temps orageux, vent fort), ces essais seront reconduits sans nouveau préavis.

Nous vous remercions de votre compréhension et de votre collaboration